



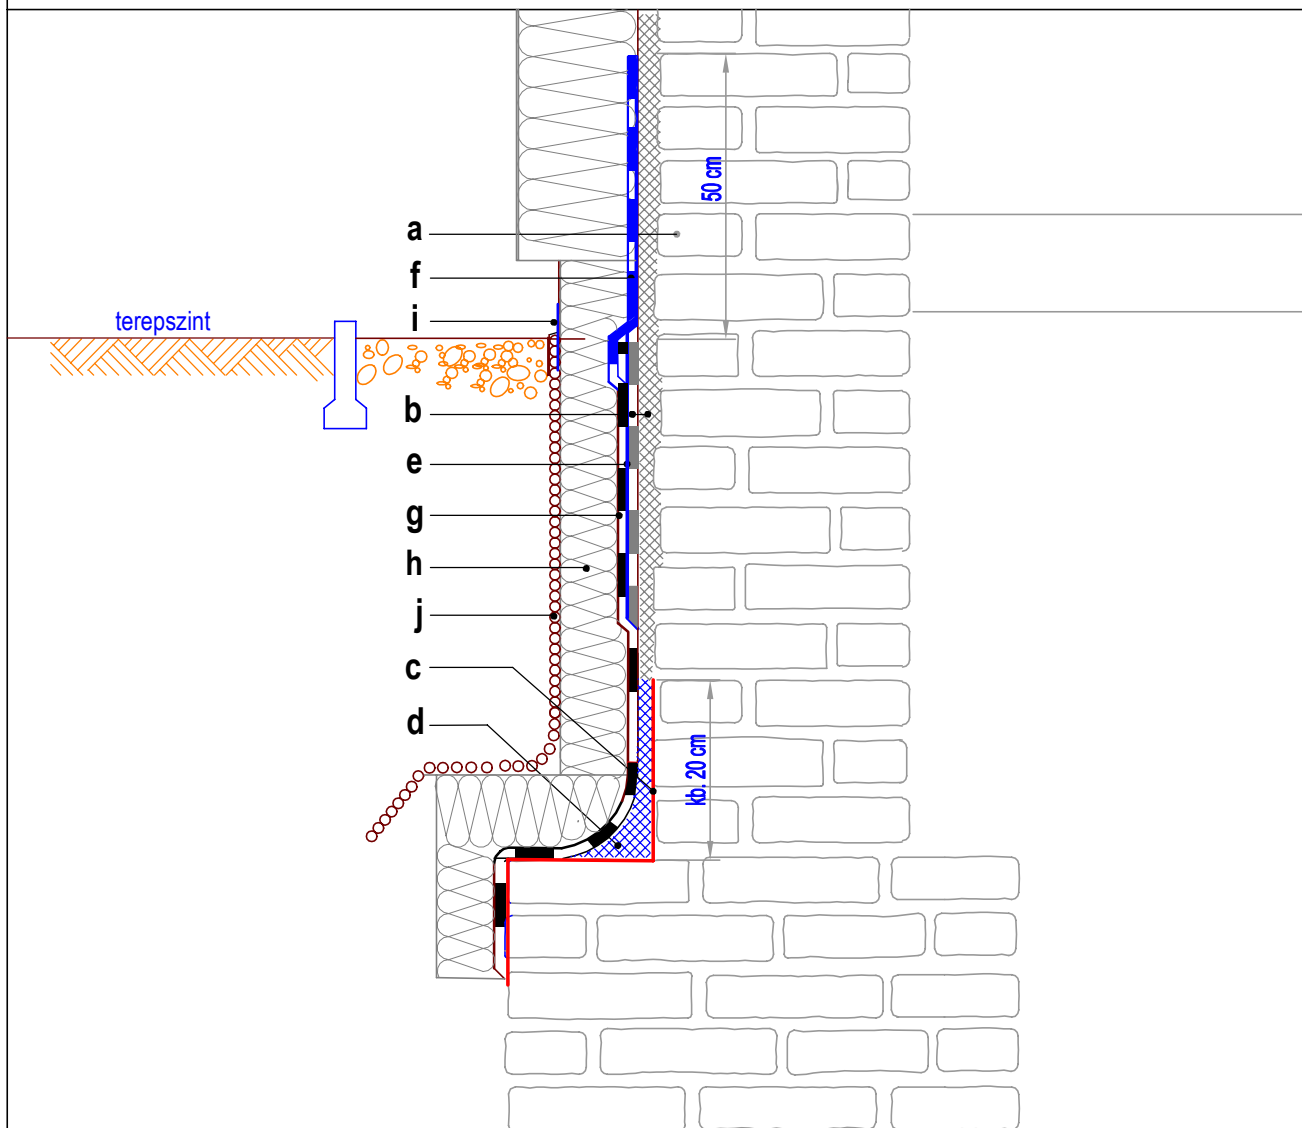

- a. falazat
- b. meglévő felületkiegyenlítés bitumenes szigeteléssel
- c. **Kiesol MB** alapozó töménen alkalmazva (3008) + **WP Sulfatex** záró iszap (0430)
- d. új szigetelő holker **WP DS Levell** (0426), R=5 cm
- e. kontakt réteg - karcolt glett: **MB 2K** (3014)
- f. lábazat védelem - **2x MB 2K** (3014) alapozva: **Kiesol MB**-vel töménen (3008)
- g. bitumenes szigetelés - **2x BIT 2K [basic]** (0871)
- h. XPS hőszigetelő táblák, **BIT 2K [basic]**-kel ragasztva (0871)
- i. védő szigetelés: **MB 2K** (3014)
- j. **DS Protect** védőréteg (0823) rögzítéssel

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki utasításokban találhatók.

Az alapfal külső oldalának szigetelése meglévő bitumenes szigeteléssel és hőszigeteléssel.  
Bitumenes szigetelő bevonat - BIT 2K [basic]



HRZ.01.4.2