



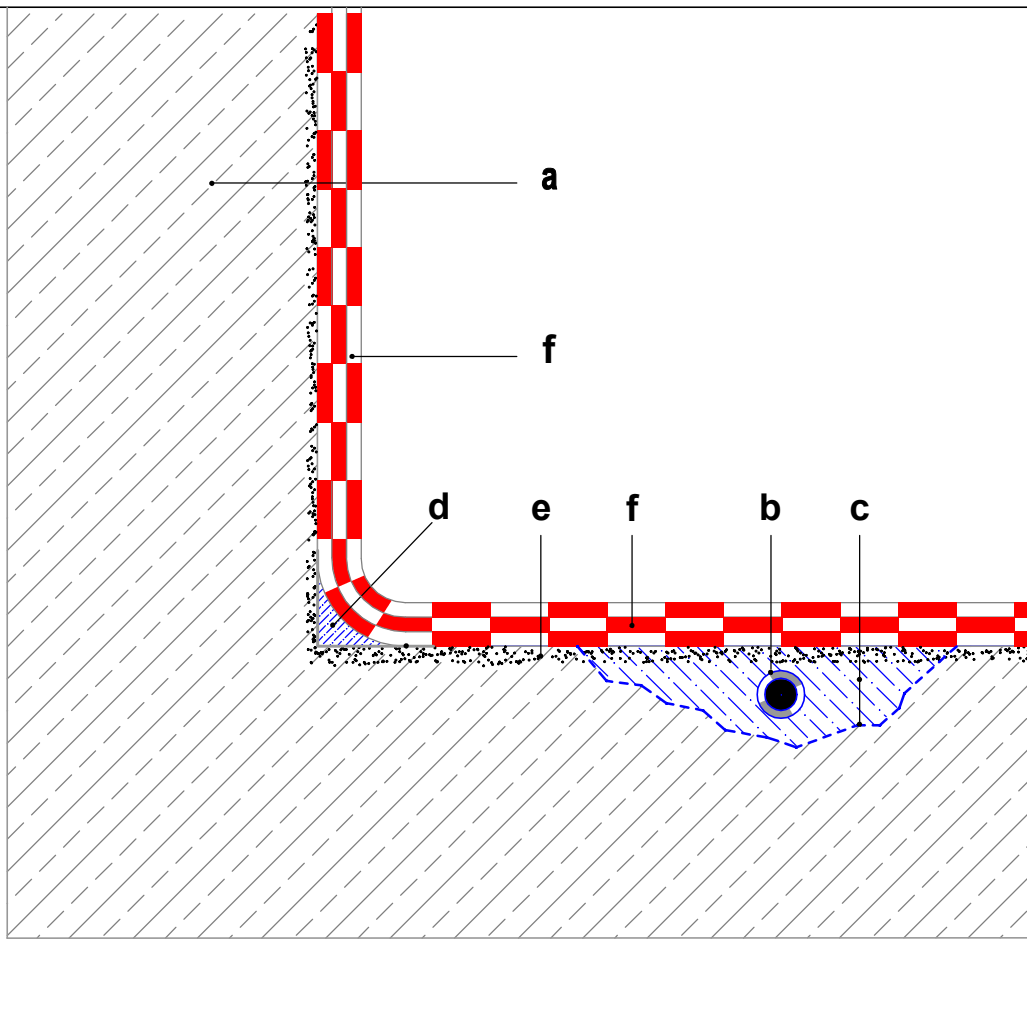

- a. Vasbeton ivótartály építése
- b. Vasalat korrózióvédelme **Betofix KHB** (cikk 1087)
- c. Hiányosságok javítása PCC típusú habarccsal: **Betofix R4** (cikk 1096) vagy **Betofix R4 SR** (erősen sóterhelt)
- d. Szigetelő sarokletörés R=5cm: kötőréteg - **Betofix KHB** (cikk 1008) vagy **Betofix R4** (cikk 1096), tömítő habarcsból készült sarokletörés: **Betofix R4** (cikk 1096)
- e. Alapozás szilikátos alapozóval: **Kiesol** (cikk 1810) 1:1 arányban vízzel hígítva
- f. **Vízszigetelő réteg, ásványi iszap**: 3x **WP Sulfatex** (cikk 0430)

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki utasításokban találhatók.

A meglévő ivóvíztartály szigetelése WP Sulfatex szigetelő habarccsal



ZB.01