



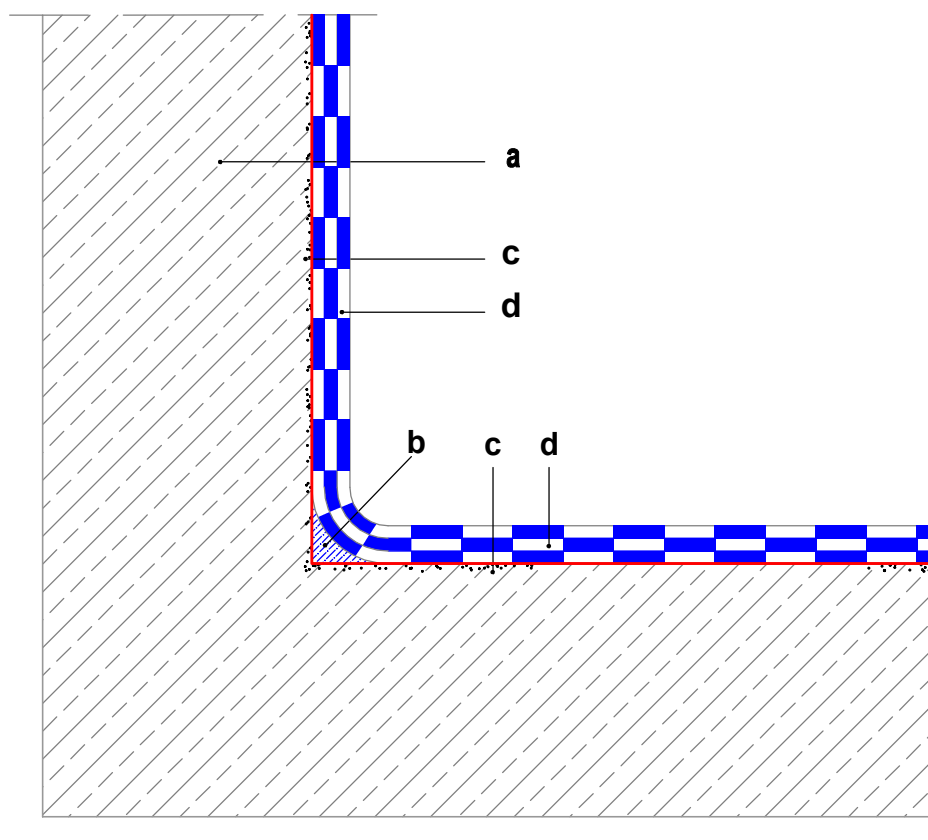

- a. vasbeton tartály szerkezete
- b. szigetelés lekerekítés vízszintes és függőleges sarkokban R=5 cm:
szigetelő habarcsból készült lekerekítés: **WP DS Levell** (cikk 0426)
alapfelület előkészítése: **Kiesol MB** (cikk 3008)
tapadó réteg iszappal: WP Sulfatex (cikk 0430) vagy **WP DS [basic]** (cikk 0405)
- c. alapozás töménen felhordva: **Kiesol MB** (cikk 3008)
- d. **ásványi iszappal készített vízszigetelő réteg: 3x WP Sulfatex** (cikk 0430)

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki utasításokban találhatóak.

Új szennyvíz tartály ásványi szigetelése.
Bevonattal történő szigetelés **WP Sulfatex**-szel



ZB.03.1